



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

N V E

Trondheim Energi Fjernvarme AS
Sluppenvegen 6
7005 Trondheim

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Telefon: 22 95 95 95
Telefaks: 22 95 90 00
E-post: nve@nve.no
Internett: www.nve.no

Vår dato: **19 OKT 2009**

Vår ref.: NVE 200804110- 34 kte/pelh

Arkiv: 513

Deres dato:

Deres ref.:

Saksbehandler:

Pernille Lund Hoel

22 95 94 97

Org.nr.:
NO 970 205 039 MVA
Bankkonto:
7694 05 08971

Trondheim Energi Fjernvarme AS (TREF) - Oversendelse av endret konsesjon for fjernvarmeanlegg i Harstad kommune

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til brev av 24.9.2009 med søknad om utvidelse av eksisterende fjernvarmekonsesjon i Harstad kommune.

NVE har i dag gitt Trondheim Energi Fjernvarme AS (TREF) endret fjernvarmekonsesjon for å bygge og drive fjernvarmeanlegg i Harstad. Vedlagt oversendes NVEs tillatelse. Endringen innebærer at installert 6 MW biokjel og 10 MW gasskjel byttes ut med hhv 8 MW biokjel og 15 MW gasskjel.

NVE har vurdert virkningene for tredjepart ved konsesjonsvurderingen som små og har derfor funnet det ubetenkelig å unnlate høring av søknaden.

Begrunnelsen for søknaden er en raskere detaljprosjekterings- og utbyggingshastighet enn først stipulert, som gjør at nødvendig kjelkapasitet har økt raskere enn tidligere beskrevet.

Denne tillatelsen kan påklages, se opplysninger i konsesjonsdokumentet. Eventuelle klager vil bli sendt tiltakshaver til uttalelse før saken legges fram for Olje- og energidepartementet.

Vi ber tiltakshaver underrette grunneiere/rettighetshaverne om tillatelsen. Underretningen skal etter forvaltningsloven gi opplysninger bl.a. om klageadgang, klagefrist og retten til å se sakens dokumenter. Vi ber derfor om at kopi av tillatelsen sendes grunneiere/ rettighetshaverne. Kopi av orienteringen skal sendes NVE.

Vi viser til tillatelsens spesialvilkår om konsesjonærens plikt til å melde til NVE straks det konsederte anlegg settes i drift, jf vilkår nr. 2 i vedlagte fjernvarmekonsesjon.

TREF opplyser videre i brevet om at det i tillegg planlegges installert 2 MW elkjel og overtakelse av eksisterende kjeler med inntil 5 MW for å ta hensyn til N-1 kriteriet. De opplyser om at det settes av plass i bygget for investering i ytterligere bio- og gasskjel i 2014. NVE legger til grunn at TREF søker om disse endringene når utvidelse er aktuelt.



Med hilsen

Arne Olsen
seksjonssjef

Pernille Lund Hoel
førstekonsulent

Vedlegg : Fjernvarmekonsesjon

Kopi: Egil Høyvik
Harstad kommune
Troms fylkeskommune
Fylkesmannen i Troms
Sametinget i Karasjok
Hålogaland Kraft AS
Natur og Ungdom Tromsø
Norsk Teknologi
Gasnor
Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap
Enova SF

Fjernvarmekonsesjon

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Telefon: 22 95 95 95
Telefaks: 22 95 90 00
E-post: nve@nve.no
Internett: www.nve.no

Org.nr.:
NO 970 205 039 MVA
Bankkonto:
7694 05 08971

I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50

Meddelt:

Trondheim Energi Fjernvarme AS

Organisasjonsnummer: 980396002

Dato: 19 OKT 2009

Varighet: 8.1.2039

Ref: NVE 200804110-33

Kommune: Harstad

Fylke: Troms

I medhold av lov 29.06.1990 nr.50 (energiloven) og fullmakt gitt av Olje- og energidepartementet 14.12.2001, gir Norges vassdrags- og energidirektorat under henvisning til notat *Bakgrunn for vedtak* av 8.1.2009, og søknad av 24.9.2009 om utvidelse av planlagte installerte kjeler

Trondheim Energi Fjernvarme AS

tillatelse til i Harstad kommune i Troms fylke å bygge og drive fjernvarmeanlegg:

A. Innen det området som går fram av kart merket "Vedlegg 1 konsesjonsområdets yttergrense" vedlagt konsesjonsdokumentet.

B. Med følgende varmesentral:

Varmesentral på havneområdet i Skolevegen

- En biokjel à 8 MW
- En gasskjel à 15 MW

C. Med hovedrørsystem i det vesentligste som vist på vedlagte kart.

Konsesjon av 8.1.2009 bortfaller herved.

I tillegg til de til enhver tid gjeldene vilkår fastsatt i eller i medhold av energiloven, fastsettes med hjemmel i energiloven § 5-2 følgende spesielle vilkår:

1. Konsesjonens varighet

Tillatelsen gjelder inntil 8.1.2039

2. Frist for ferdigstillelse og idriftsettelse av fjernvarmeanlegget

Fjernvarmeanlegget skal være påbegynt innen to år etter at vedtaket er rettskraftig, og være ferdigstilt og idriftsatt innen den 8.1.2014.

Konsesjonær plikter å orientere NVE om status og videre fremdriftsplan for fjernvarmeanlegget innen den 8.1.2012. Dersom NVE finner at prosjektets fremdrift ikke er i samsvar med søknaden og tilleggsopplysninger fra tiltakshaver, kan NVE vurdere ny avgrensning av konsesjonsområdet.

Konsesjonær plikter å sende melding til NVE straks anlegget er satt i drift. Meldingen skal inneholde dato for idriftsettelse og total installert effekt i varmesentralen.

3. Krav til virksomheten

Konsesjonær skal ha egne ansatte til å forestå daglig drift av foretaket.

4. Kulturminner

Konsesjonær skal ta kontakt med kulturminnemyndighetene i god tid før anleggsarbeidene starter, for å avklare eventuelle forhold til automatisk fredete kulturminner.

5. Berørt veimyndighet

Dersom fjernvarmerørene vil krysse veier, skal konsesjonær avklare dette med berørte veimyndigheter før anleggsarbeidene starter.

6. Støy og transport

Støy fra varmesentralen ved nærmeste bebyggelse skal ikke overskride anbefalte grenseverdier fra Statens forurensningstilsyn.

7. Utslipp til vann og luft

Utslippene fra anlegget skal være under tillatte grenseverdier fra Statens forurensningstilsyn (SFT), og konsesjonær skal ta kontakt med Fylkesmannen i Troms om utslippstillatelse i medhold av forurensningsloven § 11 er nødvendig.

8. Detaljutforming av trasé for hovedrørnett

Konsesjonær plikter ved detaljutforming av traseen for hovedrørnettet å etablere samarbeid med områdekonsesjonær og eventuelt andre relevante instanser. Kommunale veier skal reetableres i henhold til kommunens kommunaltekniske norm. NVE og Harstad kommune skal orienteres om de samordningsgevinster som oppnås.



Rune Flatby

Avdelingsdirektør



Arne Olsen




seksjonssjef


Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt underretningen er kommet fram til partene, jf forvaltningslovens kap VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stilles til Olje- og energidepartementet og sendes inn til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Vedlegg 1

1. Rådhuset
2. Sykehus
3. Skoler (Hagebyen, Harstad, Kanebogen, Seljestad, Stangnes b.s., Harstad tekn. fagsk., Høggen vgs., Stangnes vgs)
3P. Planlagte skoler (ungd.herberge)
4. Sykehjem
5. Idrettsplass
6. Hoteller (Thon, F2, Rica)
7. Kjøpesenter (Amfi, Kanebogen, Nord, Bertheustorget)
7P. Kjøpesenter, 23 000 m2
8. Industri
10. Annen forretning og næringsbygg (HTG, Tine)
10P. Planlagt industri og næringsbygg
11. Polit

	Fjernvarmetrasé
	Hovedveinett
	konsesjonsgrense
	Varmesentral
	Eksisterende nærvarmeanlegg med olje og ei

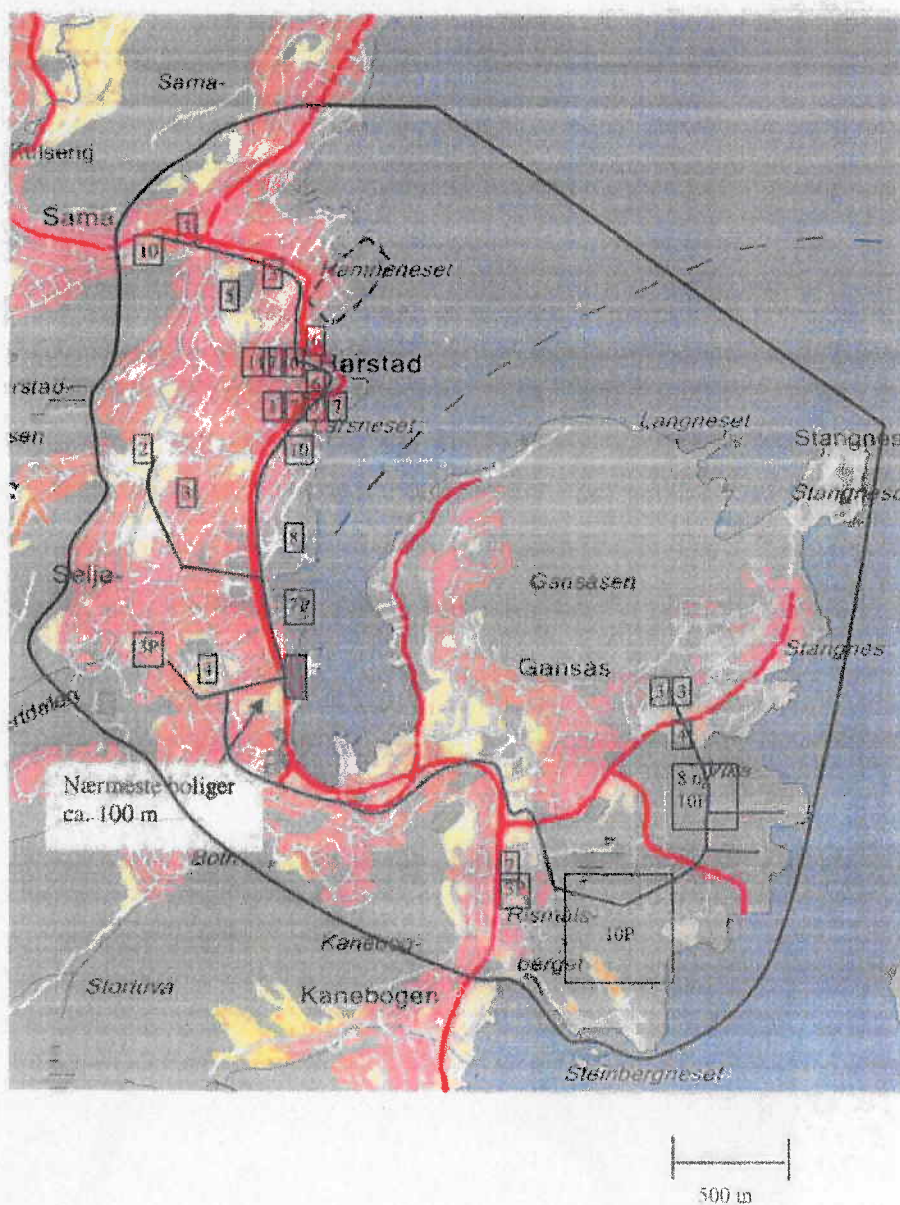


Utbyggingshastighet:

Område	Utbygd nett
Vestover til Seljestad og sykehus	2010 - 2012
Nordover mot sentrum	2010 - 2012
Sørøver til Kanebogen/Stangnes*	2013 - 2018

* Det vil være mulig å levere varme allerede i 2009/2010 for enkelbygg ved å benytte topp- og reservelastkjeler, før biokjelen er fullt operativ.

Utbyggingsplaner og -takt vil gjøres i tett samarbeid med kommunen.

Vedlegg I

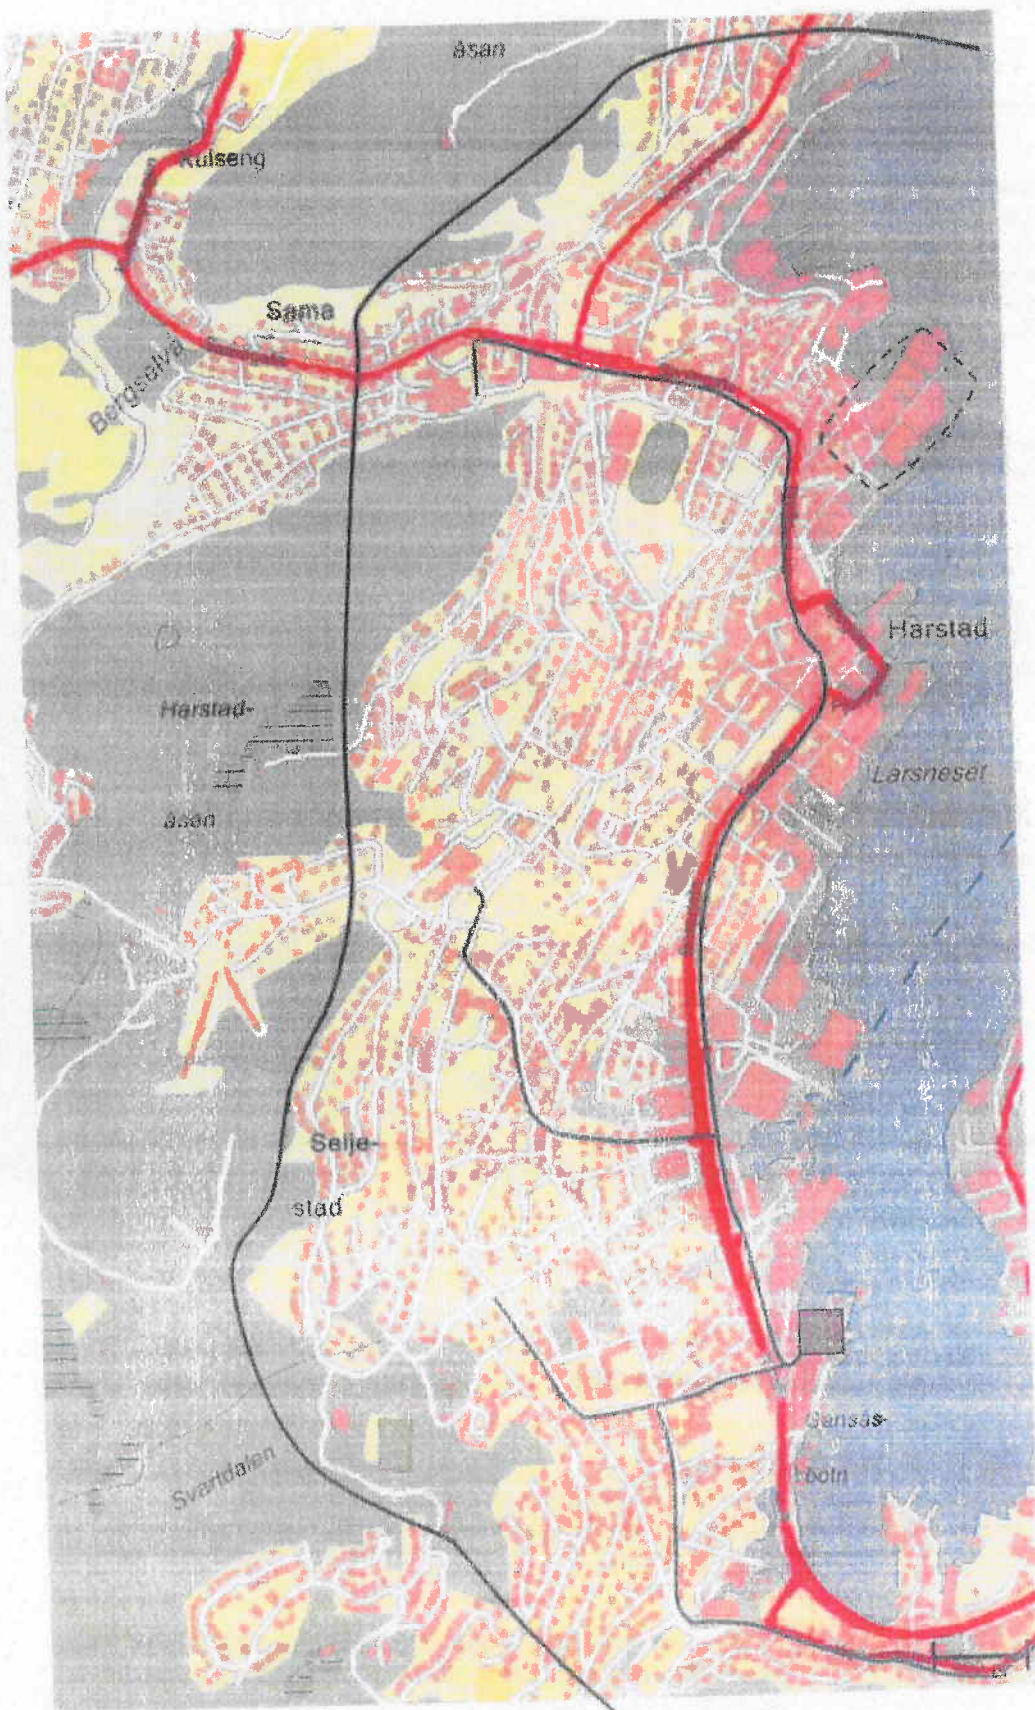

Vedlegg 1

